

PIANO SECONDO INTERRATO

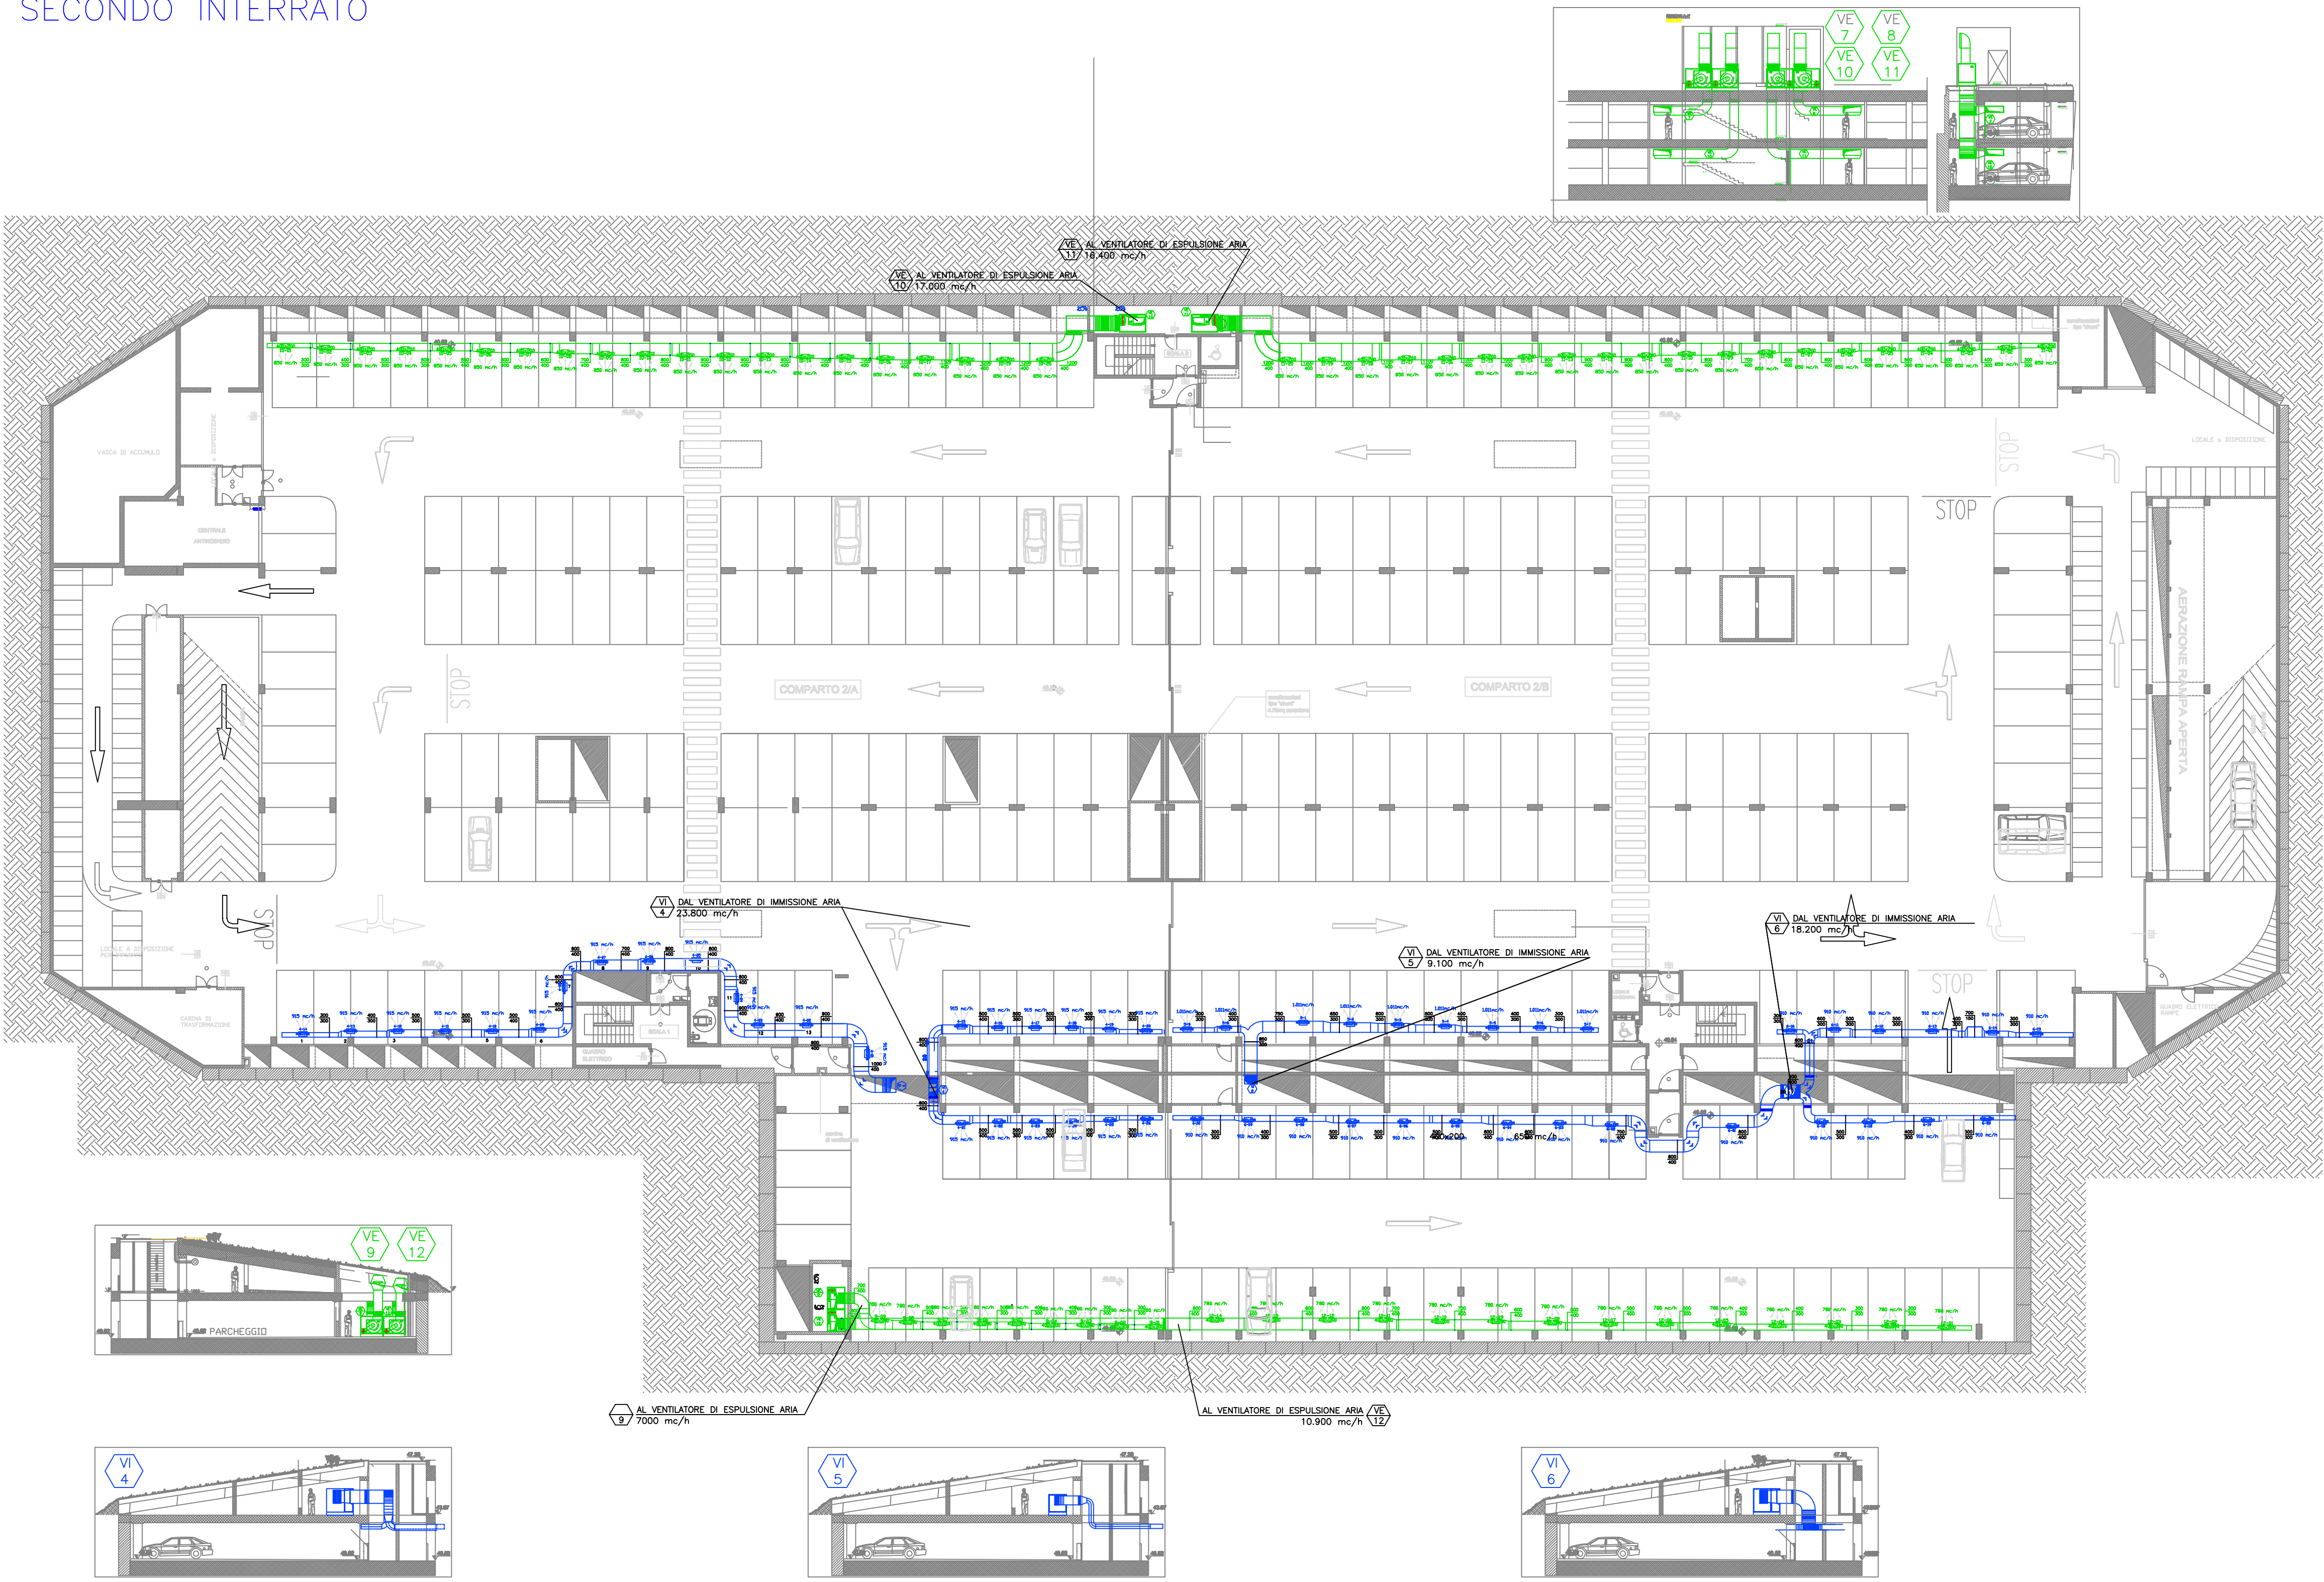


TABELLA VENTILATORI		
REF.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
VE 1	VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 14.800 mc/h PREVALENZA UTILE 800 Pa
VE 2	VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 10.800 mc/h PREVALENZA UTILE 700 Pa
VE 3	VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 8.800 mc/h PREVALENZA UTILE 640 Pa
VE 4	VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 23.800 mc/h PREVALENZA UTILE 840 Pa
VE 5	VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 9.100 mc/h PREVALENZA UTILE 740 Pa
VE 6	VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 18.200 mc/h PREVALENZA UTILE 800 Pa
VE 7	VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 16.800 mc/h PREVALENZA UTILE 840 Pa
VE 8	VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 19.800 mc/h PREVALENZA UTILE 810 Pa
VE 9	VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 7.000 mc/h PREVALENZA UTILE 800 Pa
VE 10	VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 17.200 mc/h PREVALENZA UTILE 800 Pa
VE 11	VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 16.400 mc/h PREVALENZA UTILE 700 Pa
VE 12	VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSETTO	PORTATA ARIA 10.800 mc/h PREVALENZA UTILE 720 Pa

SIMBOLOGIA	
	BICOCHETTA DI IMMISSIONE ARIA
	BICOCHETTA DI ESTRATTORE ARIA
	SR= Servizio di Regolazione
	ST= Servizio Tagliafuoco

1	Rev.	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato	Data
1	Rev.	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato	Data

PLANIMETRIA PIANO SECONDO INTERRATO
IMPIANTO VENTILAZIONE ARIA
PRIMARIA ED ESTRATTORE ARIA VIZIATA

COMPARTO 21A

COMPARTO 21B

COMPARTO 21C

FIRENZE MOBILITA'

AUTORIMESSA DELLA FORTEZZA

Piazzale Caduti nel Lager - Firenze

ED01171

TAVOLA N°08

AUTORIMESSA DELLA FORTEZZA

PIAZZALE CADUTI NEL LAGER - FIRENZE

1	LOGLIO 2005	PER MODIFICA ARCHITETTONICA	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO
COMMITTENTE:		PROGETTISTA	
FIRENZE MOBILITA'			
LAVORO:		IMPIANTO VENTILAZIONE ARIA PRIMARIA ED ESTRATTORE ARIA VIZIATA	
OGGETTO TAVOLA:		PLANIMETRIA PIANO SECONDO INTERRATO	
SCALA: 1:200		TAVOLA N° 08	
NOME FILE: Fortezza_Vent-2.dwg		DISEGNATORE:	
DATA:		Settembre 2004	

Dott. Ing. Franco RICCI

Via Arturo Toscanini n° 22 - 50127 FIRENZE - Tel. 055/310484-5 - Fax 055/310486
E-mail: info@francoricci.com

Questo disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza il nostro consenso.
(Legge 1992 sul DIRITTO d'Autore)