


OMT/bt
QUADRO MEDIA TENSIONE

- A INTERRUTTORE AUTOMATICO IN ESAFLUORURO DI ZOLFO (SF6)
- B TRASFORMATORE 15/0.4Kv - COLL D/Y (gruppo 11)

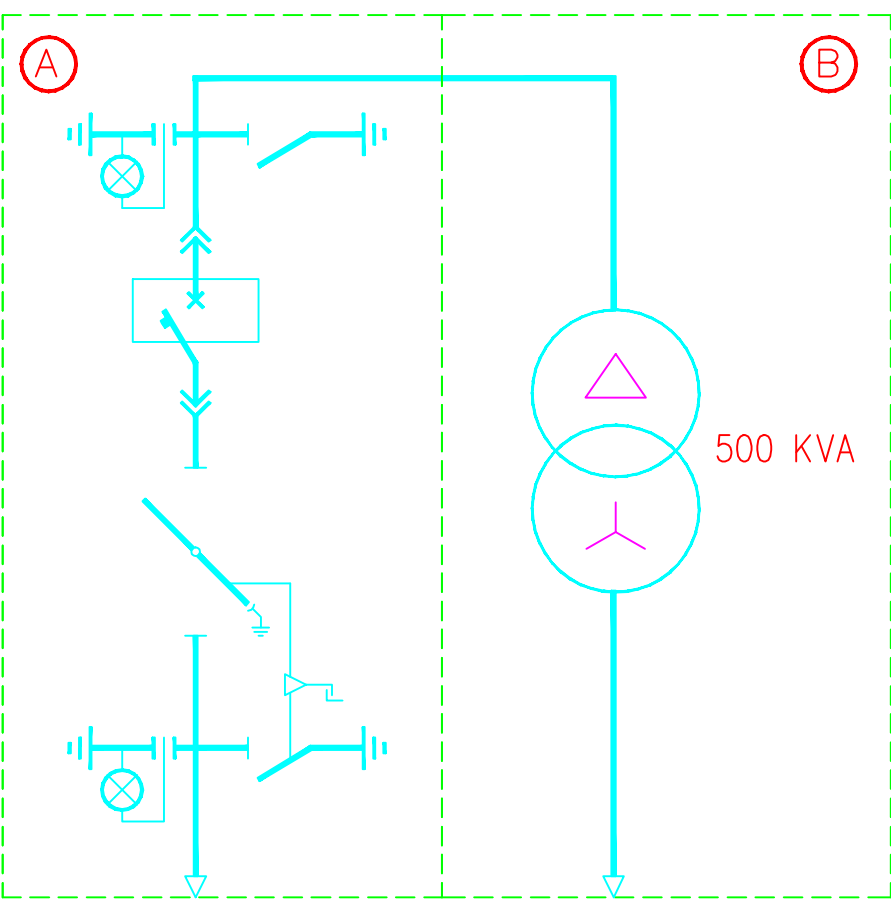

NOTE	---	TENSIONE NOMINALE	15 Kv
	---	CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	16 KA efficaci
	---	GRADO DI ISOLAMENTO MINIMO	24 KV

SCHEMA CABINA ELETTRICA