



IMMOBILIARE NUOVA SEDE

**COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA CASSA DI
RISPARMIO DI FIRENZE – AUTORIMESSA PUBBLICA**

IMPIANTI ELETTRICI - TERMOMECCANICI E ANTINCENDIO

SPECIFICHE MATERIALI N° 06


Descrizione: Blindo

Marca: ZUCCHINI


ELEMENTI DI PERCORSO TRUNKING COMPONENTS

ACCIAIO ZINCO
GALVANIZZATO
ZINC PLATED STEEL


LB 252
LB 402



LB 254
LB 404




ELEMENTO RETTILINEO STRAIGHT LENGTHS

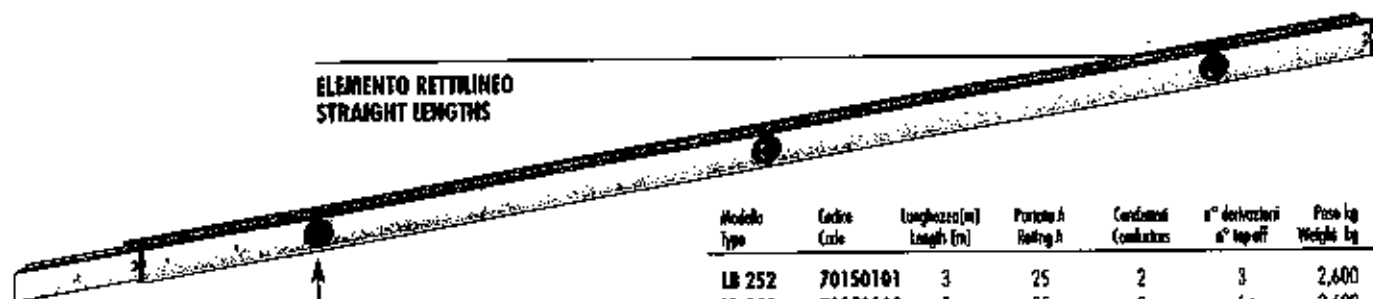

Fornito con 3 otturatori montati
Supplied with 3 plug-outlet covers (3)


* Elemento a 6 derivazioni fornito
con 3 otturatori montati
6 outlets elements and
3 covers pre-mounted

Modello Type	Codice Code	Lunghezza[m] Length [m]	Portata A Rating A	Conduttori Conductors	n° derivazioni n° tap-off	Peso kg Weight kg
LB 252	70150101	3	25	2	3	2,600
LB 252	70150102	3	25	2	6 *	2,600
LB 252	70150111	1,5	25	2	2	1,350
LB 402	70170101	3	40	2	3	2,600
LB 402	70170102	3	40	2	6 *	2,600
LB 402	70170111	1,5	40	2	2	1,350
LB 254	70160101	3	25	4	3	2,600
LB 254	70160102	3	25	4	6 *	2,600
LB 254	70160111	1,5	25	4	2	1,350
LB 404	70180101	3	40	4	3	2,600
LB 404	70180102	3	40	4	6 *	2,600
LB 404	70180111	1,5	40	4	2	1,350

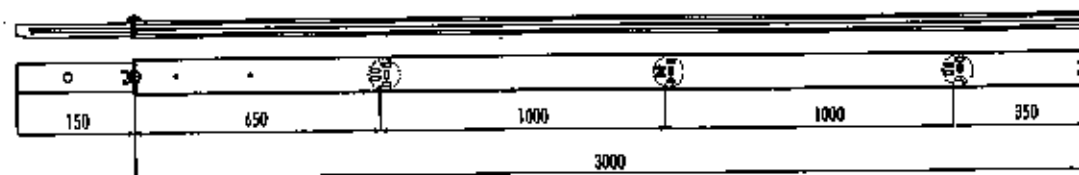

ALIMENTAZIONE DX RH END FEED UNIT

Tip Type	Codice Code	Peso kg Weight kg
LB 252	70161001	0,430
LB 402	70181001	0,430
LB 254	70161001	0,430
LB 404	70181001	0,430




Cable max size 25 mm²
Max cable size 25 mm²


i See the pressure page 68
For cable gland see pg. 68

ELEMENTI DI PERCORSO TRUNKING COMPONENTS

ALIMENTAZIONE SX LH END FEED UNIT




Cavo max. sez. 25 mm²
Max cable size 25 mm²

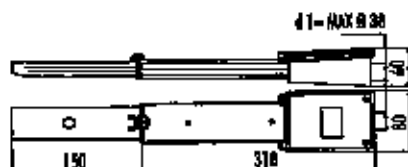

i See also page 60
For cable gland see pg. 60

Type	Code	Price kg	Weight kg
LB 252	70161002	0,530	
LB 402	70181002	0,630	
LB 254	70161002	0,530	
LB 404	70181002	0,630	

GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT

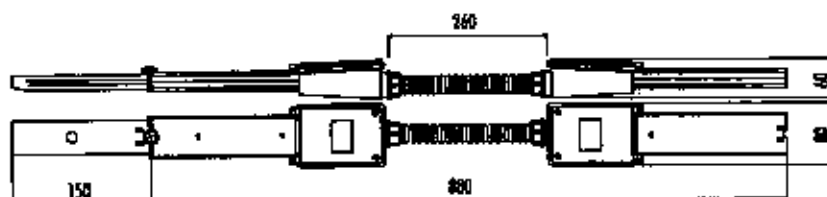


Type	Code	Price kg	Weight kg
LB 252	70161261	0,850	
LB 402	70181261	0,950	
LB 254	70161261	0,850	
LB 404	70181261	0,950	

TESTATA DI CHIUSURA DX RH END COVER



Code	Price kg	Weight kg
70101351	0,080	

TESTATA DI CHIUSURA SX LH END COVER



Code	Price kg	Weight kg
70161352	0,130	

OTTURATORE (ricambio) PLUG-OUTLET COVER (spare parts)



i Otturatore già montato sugli sbocchi
Plug outlet cover pre-mounted



Code	Price kg	Weight kg
70102054	0,011	



BUSBAR TRUNKING SYSTEMS



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

N° D 2802.00 05 IT/GB

Noi,
We

nome del produttore
supplier's name

Zucchini S.p.A.

indirizzo del produttore
supplier's address

via Conicchio 34 - 25136 Brescia (I)

dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto:
declare, under our responsibility, the product:

Sigla prodotto
Type reference

LB Lighting Busway 20 / 40 A

Descrizione
Description

**Condotto sbarre prefabbricato
Busbar trunking system**

cui la presente dichiarazione fa riferimento, è conforme alle seguenti norme:
which this declaration relates to, is in conformity with the following standards:

Norme:
Standards.

CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) Ed. 2000-11
CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2) Ed. 2000-11
CEI EN 61000-2-4 (CEI 110-27) Ed. 2003-04
CEI EN 60529 (CEI 70-1) Ed. 1997-06

Prove di Tipo

Type tests

1. Limite di sovratemperatura
2. Tenuta alla tensione applicata
3. Tenuta al cortocircuito
4. Efficienza del circuito di protezione
5. Distanze in aria e superficiali
6. Funzionamento meccanico
7. Grado di protezione
8. Cablaggio, funzionamento elettrico
9. Isolamento
10. Misure di protezione
11. Resistenza di isolamento

1. Temperature-rise limits
2. Dielectric properties
3. Short-circuit withstand strength
4. Effectiveness of the protective circuit
5. Clearances and creepage distances
6. Mechanical operation
7. Degree of protection
8. Wiring electrical operation
9. Insulation
10. Protective measures
11. Insulation resistance

in ottemperanza alle Direttive 73/23/CEE e 93/68/CEE.
in conformity with the European Directives 73/23/CEE and 93/68/CEE

Data

Date of issue

ZUCCHINI S.p.A.

Ing. Alessandro Giallo

01/09/2005